

**Městský úřad Vysoké Mýto**  
**odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,**  
**PSČ 566 01**

---

spis.zn.: 013836/2024/OSÚ/  
č.j.: MUVM/027879/2024  
spis. znak 328.1  
vyřizuje: Bohuslava Farníková  
tel: 465 466 183

Vysoké Mýto, dne 17.4.2024

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů účinných do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen "NStZ") a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.02.2024 podala společnost

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-  
Podmokly,**  
**kterého zastupuje Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č.p.  
1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**Vysoké Mýto, Lhůta, č. parc. 215/21 - knn, IV-12-2023386**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 215/21 (trvalý travní porost), parc. č. 302/11 (trvalý travní porost), parc. č. 302/14 (trvalý travní porost), parc. č. 724/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta.

**Druh a účel umístěvané stavby:**

- Výstavba nového kabelového vedení NN pro připojení parcely č. 215/21

**Popis stavby:**

- Na stávajícím dřevěném podpěrném bodě č.34 se provede kabelový svod AYKY-J 4x50, který bude ukončený v rozpojovací skříni SR502 umístěné v plotě na hranici pozemku. Sloup č.34 bude uzemněný a budou zbudovány svodič přepětí. Z nového rozpojovacího pilíře SR502 bude z volné pojistkové sady vedeno nové kabelové vedení AYKY-J

3x240+120 v zeleném pásu a v nebezpečné štěrkové cestě až na pozemek žadatele, kde bude ukončeno v pojistkovém pilíři SS100. Pojistkový pilíř SS100 bude uzemněný. V trase kabelového vedení bude připojená parcela č.302/11 pojistkovým pilířem SS100.

- Na základě podmínky vlastníka parcely č. 302/14 bude kabelové vedení ve štěrkové cestě uloženo bezvýkopovou metodou (řízený protlak).

### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Stavba nemá podstatný vliv na využití sousedních pozemků a staveb na nich. Stavbou budou dotčeny pouze stavební pozemky parc. č. 215/21, parc. č. 302/11, parc. č. 302/14, parc. č. 724/1v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta.

### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 215/21, parc. č. 302/11, parc. č. 302/14, parc. č. 724/1v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta v souladu s předloženými výkresy situace stavby (C.2. 1/2 a C.2. 2/2) se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci zpracovala v červenci 2022 společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zodpovědný projektant Ing. Jan Votroubek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0014116.
2. Před započítáním zeminých prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inž. sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, zemní práce budou prováděny dle podmínek jednotlivých správců inž. sítí. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
3. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
4. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Pokud ke znečištění dojde, bude toto neprodleně odstraněno.
5. Budou dodrženy podmínky uplatněné vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, vodních toků a vlastníků dotčených pozemků a staveb vztahujících se ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace:
  - ČEZ Distribuce, a. s., č.j. 0102084983 ze dne 14.2.2024
  - Technické služby Vysoké Mýto, ze dne 19.9.2023
  - Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., č.j. 776/2023/VAK/P/179 ze dne 18.9.2023

### **III. Stanovení doby platnosti územního rozhodnutí:**

Doba platnosti územního rozhodnutí se stanovuje na 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

### **Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

### **Odůvodnění:**

Dne 19.02.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 6.3.2024 pod č.j. MUVM/015106/2024 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a

dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení rovněž vymezil prostor pro účastníky řízení k účelu seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu, a to po dobu pěti dnů po stanoveném termínu pro podávání námitek účastníků řízení. V poučení oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad seznámil účastníky řízení a dotčené orgány se způsobem doručování v průběhu celého územního řízení, na které se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, posoudil ji ve vztahu k námitkám účastníků řízení a požadavkům dotčených orgánů a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavba je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, neboť požadavky dotčených orgánů, vztahující se k další přípravě a realizaci záměru, byly stavebním úřadem zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Umístění stavby rovněž vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko MěÚ Vysoké Mýto č.j. MUVM/060818/2023 ze dne 26.9.2023.
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, souhlas č.j. KRPE-80370-2/ČJ-2023-171106 ze dne 20.9.2023.

Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí. Ostatní podmínky vyplývající z výše uvedených stanovisek jsou zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí o umístění stavby, pakliže nebyla projektantem zapracována do předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Pro toto správní řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků v souladu s § 85 stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky územního řízení: žadatel, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterou zastupuje společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Město Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto – Město. Dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis.

Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek s ohledem na druh a účel umísťované stavby včetně posouzení místních poměrů a dopadů na okolí a statut účastníka územního řízení přiznal následujícím subjektům a osobám.

#### **Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)**

Karel Pintér, Knířov č.e. 7, 566 01 Vysoké Mýto-Knířov  
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha-Radlice  
Město Vysoké Mýto, odbor právní a majetkový, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-  
Vysoké Mýto-Město  
Mgr. Martina Procházková, Prokopa Velikého č.p. 711, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské  
Předměstí

Dana Bočková, Kollárova č.p. 445, 565 01 Choceň  
Kamila Černá, 17. listopadu č.p. 679, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Petr Černý, Zálší č.p. 52, 565 01 Zálší  
Marta Hynková, Jiráskova č.p. 268, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí  
Zdeněk Jelínek, Javorník č.p. 108, 566 01 Javorník  
Jiří Klement, Větrná č.p. 714, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Ivana Klementová, Větrná č.p. 714, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Petr Kovář, Větrná č.p. 714, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Jaroslava Kovářová, Větrná č.p. 714, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Stanislav Kraus, V Peklovcích č.p. 505, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí  
Dagmar Krausová, V Peklovcích č.p. 505, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí  
Ing. Pavel Nemčovský, Rokycanova č.p. 379, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Vlastimil Petrář, V Peklovcích č.p. 509, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí  
Hana Petráňová, V Peklovcích č.p. 509, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí  
Eva Pintérová, Větrná č.p. 675, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Ing. Karel Pintér, Větrná č.p. 675, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
Drahomíra Pospíšilová, Knířov č.e. 5, 566 01 Vysoké Mýto-Knířov  
Anna Soukupová, Ležáků č.p. 673, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly  
Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová č.p. 168, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské  
Předměstí  
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského č.p. 6, 566 01 Vysoké Mýto-  
Pražské Předměstí

#### **Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

##### **účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)**

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 49, parc. č. 215/17, 302/8, 302/9, 302/10, 302/12, 302/13, 724/2 v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vysoké Mýto, Knířov č.p. 7

V průběhu územního řízení bylo účastníků řízení doručováno v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. V řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Upozorňujeme, že v průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákon o ochraně přírody.

Vznikající odpady musí být tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, soustředovány odděleně a zabezpečeny před odcizením či znehodnocením. Stavebník je povinen předat odpady, které sám nezpracuje, v souladu se zákonem o odpadech.

Dle § 2 odst. 1 písm. e) a g) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen a na půdu in situ, včetně nevytěžené kontaminované zeminy a staveb spojených se zemí pevným základem.

Dle § 15 odst. 2 písm. c) je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě budou předloženy orgánu odpadového hospodářství před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby.

Upozorňujeme, že na územích s archeologickými nálezy je zákonnou povinností stavebníka již na počátku přípravy stavby dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a zaslat vyplněný formulář oznámení stavebního nebo jiného zemního zásahu Archeologickému ústavu AV ČR v Praze. Tento formulář se nachází na adrese [www.archeologickamapa.cz/oznameni](http://www.archeologickamapa.cz/oznameni). Doručené oznámení bude vyvěšeno na stránkách archeologického ústavu a následně vybráno příslušnou organizací s archeologickým oprávněním, která by měla stavebníka kontaktovat a informovat o uskutečnění záchranného archeologického výzkumu.

Dále upozorňujeme dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., že v případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu v Praze. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a

provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.

**Příloha:**

Zmenšená koordinační situace – výkres PD č. C.2. 1/2

Zmenšená koordinační situace – výkres PD č. C.2. 2/2

(otisk razítka)

lic. Jana Ottová

vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

**účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky, IDDS)**

Energomontáže Votroubek s.r.o., IDDS: k9spr3m

sídlo: Strojnická č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-

Podmokly

**účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky, IDDS)**

Město Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto – Město

**účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)**

Karel Pintér, Knířov č.e. 7, 566 01 Vysoké Mýto

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Mgr. Martina Procházková, Prokopa Velikého č.p. 711, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Dana Bočková, Kollárova č.p. 445, 565 01 Choceň 1

Kamila Černá, 17. listopadu č.p. 679, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Petr Černý, Zálší č.p. 52, 565 01 Choceň 1

Marta Hynková, Jiráskova č.p. 268, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Zdeněk Jelínek, Javorník č.p. 108, 566 01 Vysoké Mýto

Jiří Klement, Větrná č.p. 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Ivana Klementová, Větrná č.p. 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Petr Kovář, Větrná č.p. 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Jaroslava Kovářová, Větrná č.p. 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Stanislav Kraus, V Peklovcích č.p. 505, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Dagmar Krausová, V Peklovcích č.p. 505, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Pavel Nemčovský, Rokycanova č.p. 379, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Vlastimil Petráň, V Peklovcích č.p. 509, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Hana Petráňová, V Peklovcích č.p. 509, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Eva Pintérová, Větrná č.p. 675, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Karel Pintér, Větrná č.p. 675, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Drahomíra Pospíšilová, Knířov č.e. 5, 566 01 Vysoké Mýto  
Anna Soukupová, Ležáků č.p. 673, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Technické služby Vysoké Mýto, IDDS: ayqk98x  
sídlo: Průmyslová č.p. 168, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7  
sídlo: Čelakovského č.p. 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto  
Libuša Bodická, Starhradská č.p. 14, 85105 851 05 Bratislava 5, Slovensko  
Zuzana Dostálová, Pod Kapličkou č.p. 1250, 564 01 Žamberk  
Petr Dostál, Pod Kapličkou č.p. 1250, 564 01 Žamberk  
Vlasta Novotná, Lipovská č.p. 1165/48, 790 01 Jeseník 1  
Sebastián Urban, Pražského povstání č.p. 658, 561 51 Letohrad

**účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)**

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 49, parc. č. 215/17, 302/8, 302/9, 302/10, 302/12, 302/13, 724/2 v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vysoké Mýto, Knířov č.p. 7

**dotčené orgány (dodejky, IDDS)**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto


Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova č.p. 179, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

**Vyvěšení na úřední desku:**



Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32 Vysoké Mýto



- nové kabelové vedení NN
  - stávající vrchní vedení NN
  - stávající vrchní vedení VN
  - nová přípojková skříň NN
  - nová přípojková skříň VN
  - stávající přípojková skříň NN
  - stávající přípojková skříň VN
  - nové uzemnění
  - nový svodič
  - přepětivětné uzemnění
  - ⊕ stávající betonový/dřevěný sloup
- 
- Plynovod
  - sdělovací/kabelové vedení (CETIN, UPC, ...)
  - sdělovací vrchní vedení
  - vodovod
  - kanalizace
  - veřejné osvětlení
  - plochy
  - rozhraní ploch (cesty, chodníky, ...)
  - stromy
  - ◇ číslo popisné
  - č.p. 138
  - 323/1 124 katastrální číslo pozemková / zastavěná budovy, vstup

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)  
 Živých částí izolaci, kryty nebo přepážkami  
 Neživých částí ochrana samočinným odpojením od zdroje  
 VNĚŠÍ VLVIVY: dle ČSN  
 ZNAŠENÍ: dle IEC 617-11 (ČSN 013390)

pozn. V případě nemožnosti provést protlak bude kabel uložen překovem  
 pozn. V místě křížení plynovodu bude kabel uložen do zapískovaného žlabu  
 Řez uložení kabelu:

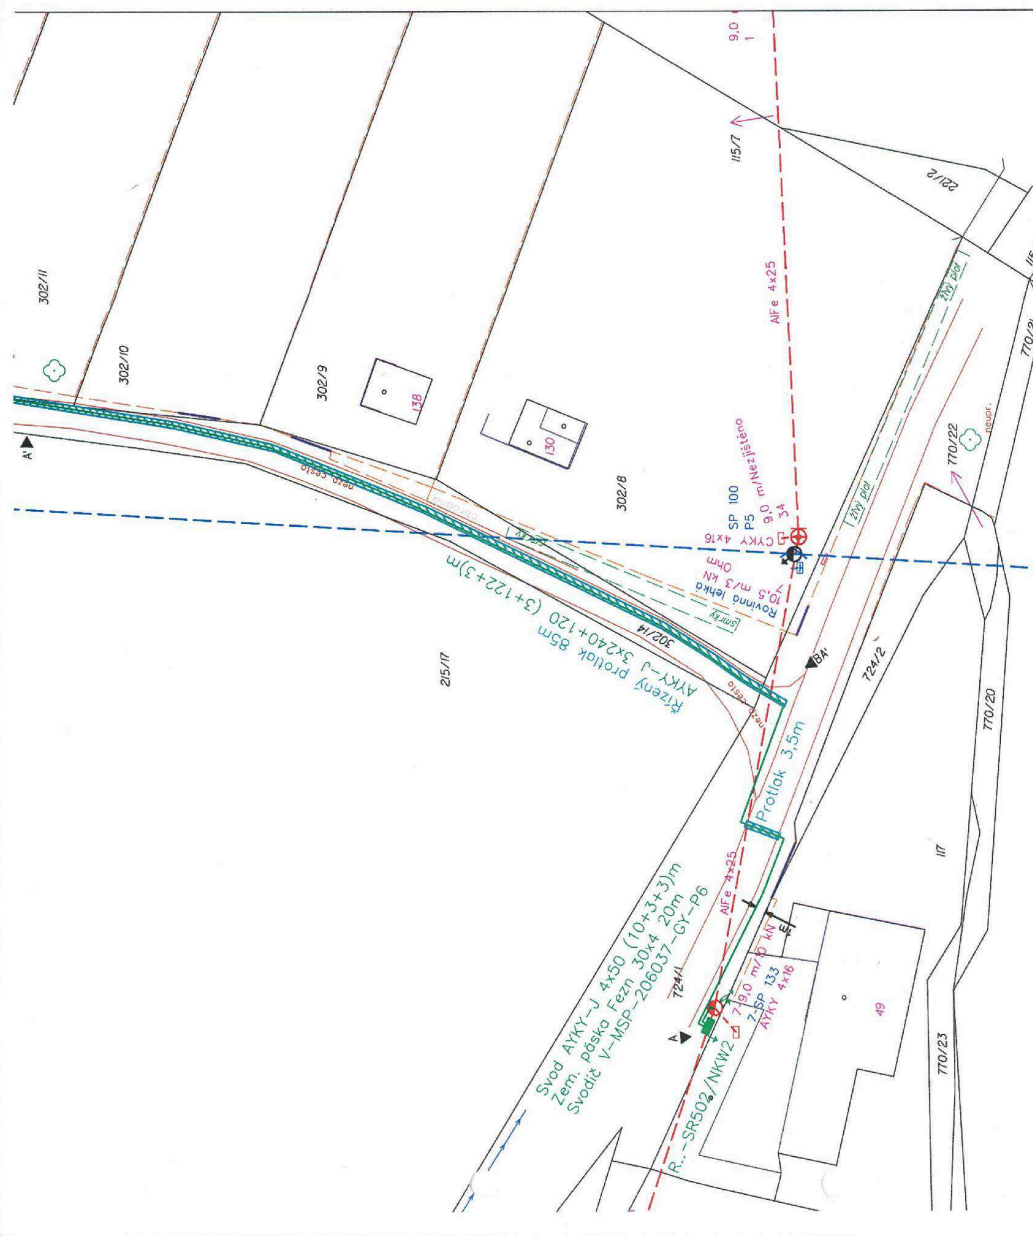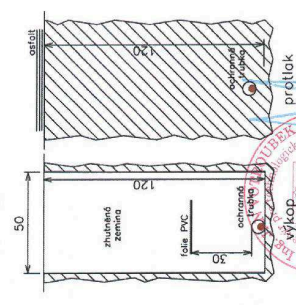


Vzdálenosti projektovaného kabelového vedení nn od ostatních pozemních sítí		Kreslí: Jákub Španhel	Projektová: Jákub Španhel	Vedoucí projektant: Autorizovaný Ing. Jorj Votrubaček	www.energoinvest.cz
Dle ČSN 73605 Prostorová uspořádání sítí technického vybavení		Místo: k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta	investor: ČEZ Distribuce, d.s. Děčín	Oddělení: projekty	
Kabely 1KV	Souběh [m] / Křížení [m]	Název stavby: Vysoké Mýto, Lhůta, č.parc. 215/21 - knn		Datum: 3/2022	
0,05	0,05	Část stavby: Distribuční vedení NN		Stupně dok.: DJK-DPS	
0,30*	0,30*	Obsah výřezu: Celková situace stavby		Č. stavby: IV-12-2023386	
0,10**	0,10**			Formát: 1x A3	
0,40	0,40			Č. archivní: 2020-505	
0,60	0,40*			Č. výřezu: 1:400	
0,20**	0,30			Č. 2. 1/2	
0,50	0,30				

115/3


115/2



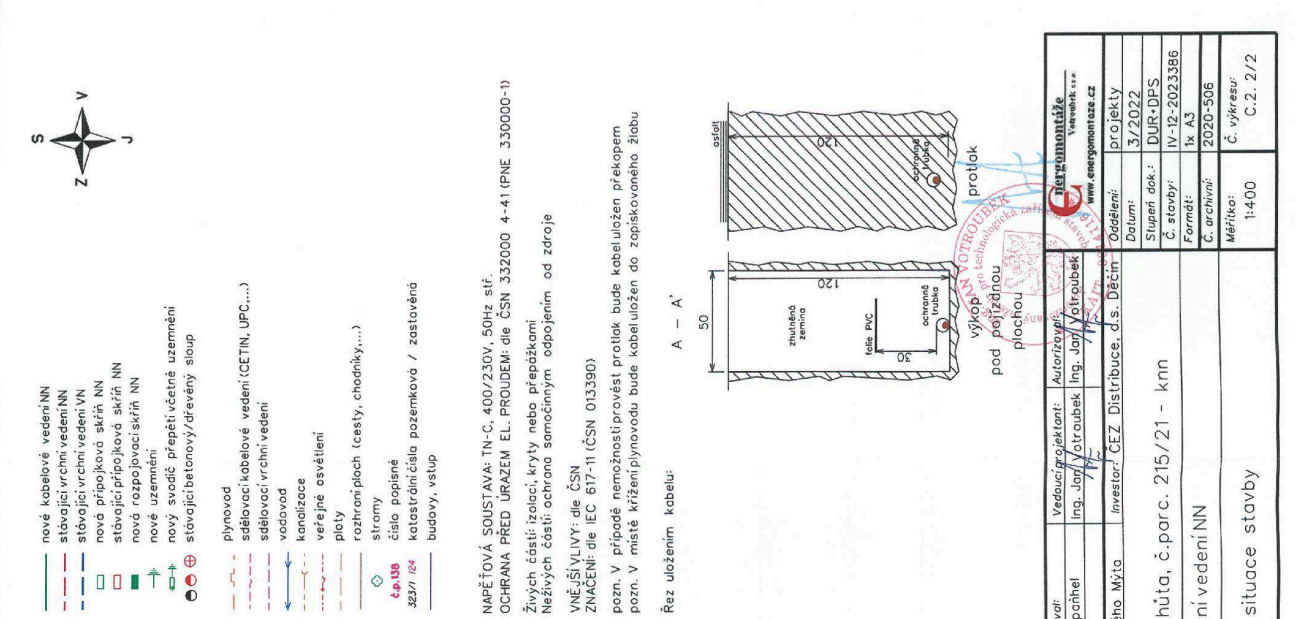

- nové kabelové vedení NN
- stávající vrchní vedení NN
- stávající vrchní vedení VN
- nová přípojková skříň NN
- stávající přípojková skříň NN
- nová rozpojovací skříň NN
- nové uzemnění
- nový svodící přepětí včetně uzemnění
- stávající betonový/dřevěný sloup
- plynovod
- sádkovací kabelové vedení (CETIN, UPC,....)
- sádkovací vrchní vedení
- vodovod
- kanalizace
- veřejné osvětlení
- ploty
- rozhraňovací plochy (cesty, chodníky,...)
- stromy
- číslo popisné
- katastrální číslo pozemková / zastavěná
- 323/1 124
- 323/1 124

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)  
 Živých částí: izolaci, kryty nebo přepážkami  
 Neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje  
 VNĚŠNÍ VLIVY: dle ČSN  
 VNAČENÍ: dle IEC 617-11 (ČSN 013390)  
 pozn. V případě nemožnosti provést protlak bude kabel uložen překopem  
 pozn. V místě křížení plynovodu bude kabel uložen do zapískovaného žiabu  
 Řez uložení kabelu:



Kreslí: JOKUB SPORNĚL	Projektovatel: JOKUB SPORNĚL	Vedoucí projektant: Ing. JAR VOTROUBEK	Autorizovaný: Ing. JAR VOTROUBEK
Místo: k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta	Investor: ČEZ Distribuce, d.s. Děčín	www.emergent.cz	
Název stavby: Vysoké Mýto, Lhůta, č.parc. 215/21 - knn	Oddělení: projekty		
Část stavby: Distribuční vedení NN	Datum: 3/2022		
Obchodní výřez: Celková situace stavby	Stupně dok.: DUR-DPS		
	Č. stavby: IV-12-2023386		
	Formát: Tk A3		
	Č. archivní: 2020-506		
	Měřítko: Č. výřezů: 1:400 C.2. 2/2		

Vzdálenosti projektovaného kabelového vedení mm od ostatních podzemních sítí	
Dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení	Souběh [m] křížení [m]
Kabely TV	0,05
Veřejné osvětlení	0,30**
Sádkovací kabely	0,10**
Plynovod NTL	0,40
Plynovod STL	0,60
Vodovodní síť a přípojky	0,40
Stokové síť a kanalizační přípojky	0,50
	0,30

\*\* Nechráněná. \*\* V ochranné trubce