

Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

číslo záměru: Z/2025/57908 Vysoké Mýto, dne 04.11.2025
číslo řízení (spis. zn.): R/2025/204706
číslo jednací: R/2025/204706/5
vyřizuje: Jetmarová Monika (Tel: 465 466 161)

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická č.p. 874 Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil podle § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení záměru (ve zrychleném řízení) ve věci:

„IV-12-2029413 UO_Choceň Dolní čp. 1998 - kNN, SS“

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. st. 337/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 350/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 347 (zastavěná plocha a nádvoří), a pozemcích parc. č. 2877 (ostatní plocha) a 2708/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Choceň, kterou dne 23.06.2025 podala právnická osoba

ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, kterou na základě plné moci zastupuje K energo s.r.o., sídlem Nádražní č.p. 346, 563 01 Lanškroun (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: Josef Vinter, nar. 07.06.1988)

(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení zjistil, že žádost splňuje všechny náležitosti potřebné pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení a tímto rozhodnutím daný záměr

povoluje.

Druh a účel umístění záměru:

Jedná se liniovou trvalou stavbu technické infrastruktury, konkrétně o výstavbu nového kabelového vedení NN, jehož délka je 80 m. Kabelové vedení nn bude provedeno kabelem AYKY 3x240+120 mm².

Navržené řešení: Ze stávající rozpojovací skříně SD822/NVW2 ve zdi bude vyvedeno nové kabelové vedení nn kabelem AYKY 3x240+120 mm² směrem do stávající rozpojovací skříně SE602. V trase kabelového vedení nn bude kabel zasmyčkován do nové přípojkové skříně SS200/NVE1P.

Umístění stavby na pozemcích:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 337/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 350/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 347 (zastavěná plocha a nádvoří), a pozemcích parc. č. 2877 (ostatní plocha) a 2708/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Choceň.

Podoba záměru upřesněna viz. příloha č. 1 tohoto dokumentu.

Podmínky pro povolení záměru:

- 1) Záměr bude proveden podle dokumentace ověřené v řízení o povolení stavby, kterou vypracovala právnická osoba, K energo s.r.o., sídlem Nádražní č.p. 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, přičemž dokumentaci autorizoval Ing. Mgr. Karel Svítíl (ČKAIT: 0701478). Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. ID dokumentace před ověřením: SR00X0197UR8 (verze 4).
- 2) Budou dodrženy všechny podmínky z vyjádření správců (vlastníků) veřejné technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v dokladové části.
 - a. ČEZ Distribuce a.s. – sdělení zn. 0102265561, ze dne 10.01.2025
 - i. obecné podmínky stanovené ve sdělení
 - b. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. – vyjádření (č.j. CH/MV/25/0103, ze dne 13.01.2025)
 - i. Obecné podmínky stanovené ve vyjádření
- 3) Budou dodrženy všechny podmínky z doložených stanovisek, které jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace.
- 4) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
- 5) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inž. sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, zemní práce budou prováděny dle podmínek jednotlivých správců inž. sítí. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole a o jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6) Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle § 160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
- 7) Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8) Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce podle společné dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
- 9) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Použité materiály, pokud nejsou v ČR běžně známy, musí být opatřeny atestem hlavního hygienika.
- 10) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a dále pak fáze výstavby pro případné kontroly: a) Zahájení stavby, b) Dokončení stavby.

- 11) Budou dodrženy podmínky stanovené v koordinovaném vyjádření Města Choceň (č.j. MUCH/Inv/50/2025-19, ze dne 12.0.3.2025)
- a. *Stavbou budou dotčeny mimo jiné pozemky p.č. 2708/18 (Tyršovo náměstí a p.č. 2877 (ul. Prokopská) v k.ú. Choceň, které jsou vedeny v pasportu místních komunikací.*
 - i. *Před zásahem do chodníku je nutno předem požádat Silniční správní úřad (Mgr. Václav Morávek) o povolení ke zvláštnímu užívání a doložit povolení k přechodnému dopravnímu značení k uzavírce chodníku.*
 - ii. *Po celou dobu stavebních prací bude umožněn neomezený přístup k nemovitostem.*
 - iii. *Dále bude prokázáno zajištění odborné zadláždění chodníku (mozaika žula).*
 - iv. *Kabelové vedení bude uloženo do korug. Chráničky v celé trase.*
 - v. *Žulová dlažba bude položena do betonu.*
 - vi. *Stavební práce (překopy) budou provedeny v souladu s dokumentem „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací provádění výkopů a zásahů rýh“, (viz. příloha – situaci povrchů zadláždění žulovou mozaikou v šíři od fasády domu a rozšíření výkopu o 0,5 m).*
 - vii. *S městem Choceň stavebník (zhotovitel) před stavbou podepíše Dohodu o zásahu do tělesa komunikací.*
 - b. *Na základě předložené situace se jedná o výstavbu nového kabelového vedení nn. Stavbou budou dotčeny pozemky Města Choceň. Požadujeme prostřednictvím majetkoprávního oddělení předložit ke schválení radě Města Choceň smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene týkající se zatížení pozemku ve vlastnictví Města Choceň.*
- 12) Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. CETIN a.s. – č.j. 147079/25, platnost do 29.05.2027
- a. *Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení stávajících komunikačních vedení, nutné dodržení ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a nezbytnou kontrolu odkrytých komunikačních kabelů před záhozem.*
 - b. *CETIN a.s. určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem.*
 - c. *CETIN a.s. dále upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem byla uzavřená smlouva.*
- 13) Budou dodrženy podmínky z vyjádření GasNet služby s.r.o. – zn. 5003334794, ze dne 19.06.2025)
- a. *Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na a <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.*
 - b. *Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební*

- činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- c. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
 - d. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - e. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v ístě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - f. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - g. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - h. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak)
 - i. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
 - j. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření.
Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - k. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o poškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - l. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - m. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - n. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dne 23.06.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu doručena žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, na záměr „IV-12-2029413 UO_Choceň Dolní čp. 1998 - kNN, SS“. Žádost podala právnická osoba ČEZ Distribuce, sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, které na základě plné moci zastupuje K energo s.r.o., sídlem Nádražní č.p. 346, 563 01 Lanškroun (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: Josef Vinter, nar. 07.06.1988). Stavební úřad danou žádost posoudil podle § 212 odst. 1 a zjistil, že žádost splňuje potřebné náležitosti a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon v řízení.

Záměr je v souladu s Územním plánem Choceň, který byl vydán dne 25.06.2008 zastupitelstvem Města Choceň (platnost nabytí účinnosti je od 14.07.2008). Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí účinnosti od 14.07.2021

- Pozemky, na nichž se záměr nachází jsou územním plánem Choceň určeny jako zastavěné území s funkčními plochami Plochy veřejných prostranství – PV – Plochy veřejných prostranství (pozemky parc. č. 2877 a 2708/18) a Plochy smíšené obytné – SC – Plochy smíšené v centrech měst (pozemky parc. č. st. 337/1, st. 350/1, st. 351, st. 347)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ**PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ****HLAVNÍ VYUŽITÍ:**

- veřejná prostranství

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury
- veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
- související občanské vybavení
- ochranná a izolační zeleň

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- vše, co není uvedeno jako HLAVNÍ a PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

- stavby budou respektovat prostorovou kompozici sídla a charakter krajiny (měřítko, výškové uspořádání a kontext okolní zástavby)

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ**SC – PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRECH MĚST****HLAVNÍ VYUŽITÍ:**

- občanské vybavení (kromě nových objektů určených pro tělovýchovu a sport, pohřbívání)
- bydlení v bytových domech

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- nezbytné liniové trasy a plochy staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury
- veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:


- vše, co není uvedeno jako HLAVNÍ a PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

PODMÍNĚNÉ VYUŽITÍ:

- -

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

- stavby budou respektovat prostorovou kompozici sídla a charakter krajiny (měřítko, výškové uspořádání a kontext okolní zástavby)

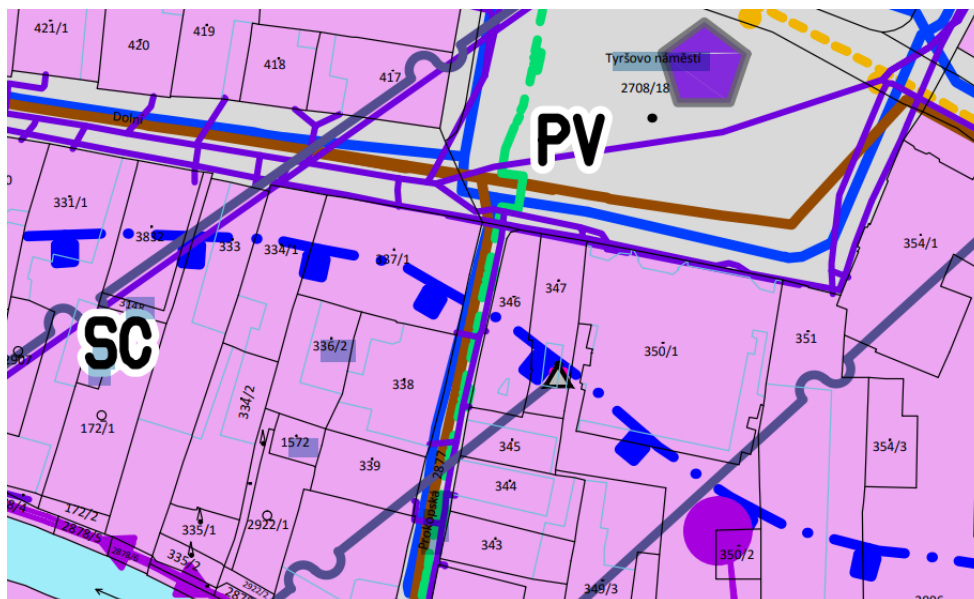

Dle § 212 odst. 2 bude toto rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí.

K řízení byly doloženy tyto vyjádření správců technické infrastruktury a další dokumenty:

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - o sdělení o existenci zařízení a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech (zn. 0102265561, ze dne 10.01.2025)
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
 - o sdělení o existenci komunikačního vedení (zn. 0201820547, ze dne 10.01.2025)
- Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
 - o Sdělení o existenci komunikačního vedení (zn. 1100196792, ze dne 10.01.2025)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 - o vyjádření o existenci sítě el. komunikací a stanovení všeobecných podmínek SEK (č.j. 193461/24, ze dne 25.06.2024)
- GasNet služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
 - o Stanovisko k řízení o povolení stavby (zn. 5003334794, ze dne 19.06.2025)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 - o vyjádření o existenci sítě (č.j. Ch/MV/25/0103, ze dne 13.01.2025 a CH/MB/25/0107, ze dne 13.01.2025)
 - o vyjádření k projektové dokumentaci stavby (VAK/CH/MV/25/1223, ze dne 28.05.2025 a VAK/CH/MB/25/1243, ze dne 30.05.2025)
- Město Choceň, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň
 - o Koordinované vyjádření k projektové dokumentaci (č.j. MUCH/Inv/50/2025-19, ze dne 12.03.2025)

Poučení:

Společnost GasNet s.r.o. (zastoupena Gasnet služby s.r.o.) ve svém vyjádření *upozorňuje, že tato stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném pásmu a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem vyjádření, objednejte vytyčení PZ, při kterém provedete oznámení o zahájení stavební činnosti a postupujete podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností, bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.*

Dle § 197 odst. 3 stavebního zákona zašle stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Dle § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Pokud v průběhu těchto dvou let dojde k zahájení provádění záměru, prodlužuje se povolení automaticky na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona bude tento dokument vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí.

Daná stavba je dle stavebního zákona zařazena do kategorie „jednoduché stavby“ (příloha č. 2 odst. 1 písm. t) stavebního zákona – „zemní kabelové vedení na hladině nízkého a vysokého napětí, pokud nejde o drobnou stavbu“). **Dle § 230 odst. 2 stavebního zákona nevyžaduje taková stavba kolaudační rozhodnutí**, nicméně dle § 230 odst. 3 stavebního zákona je třeba dokončení takové stavby neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. V tomto oznámení musí být uveden identifikátor záznamu změn v digitální technické mapy kraje.

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka 18 odst. 1 písm. a), ve výši 4 000 Kč (uplatněna sleva na poplatku dle § 9 zákona o správních poplatcích) byl zaplacen dne 30.10.2025.

Digitálně podepsal
Monika Jetmarová
dne 04.11.2025 15:48

Jetmarová Monika
referentka odboru stavebního úřadu

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto

- k vyvěšení na úřední desku

K energo s.r.o., Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun (zástupce žadatele)

Město Choceň, Jungmannova 301, 56501 Choceň

Luděk Faltys, Prokopská 294, 56501 Choceň

CONACO FACILITY, s.r.o., Dolní 275, 56501 Choceň

GasNet služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno

Hotel Peliny s.r.o., Dolní 228, 56501 Choceň


Milena Netolická, U Daliborky 1179, 56401 Žamberk

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Libor Vojta, Horní Sloupnice 230, 56553 Sloupnice

Příloha č. 1 – celkový situační výkres

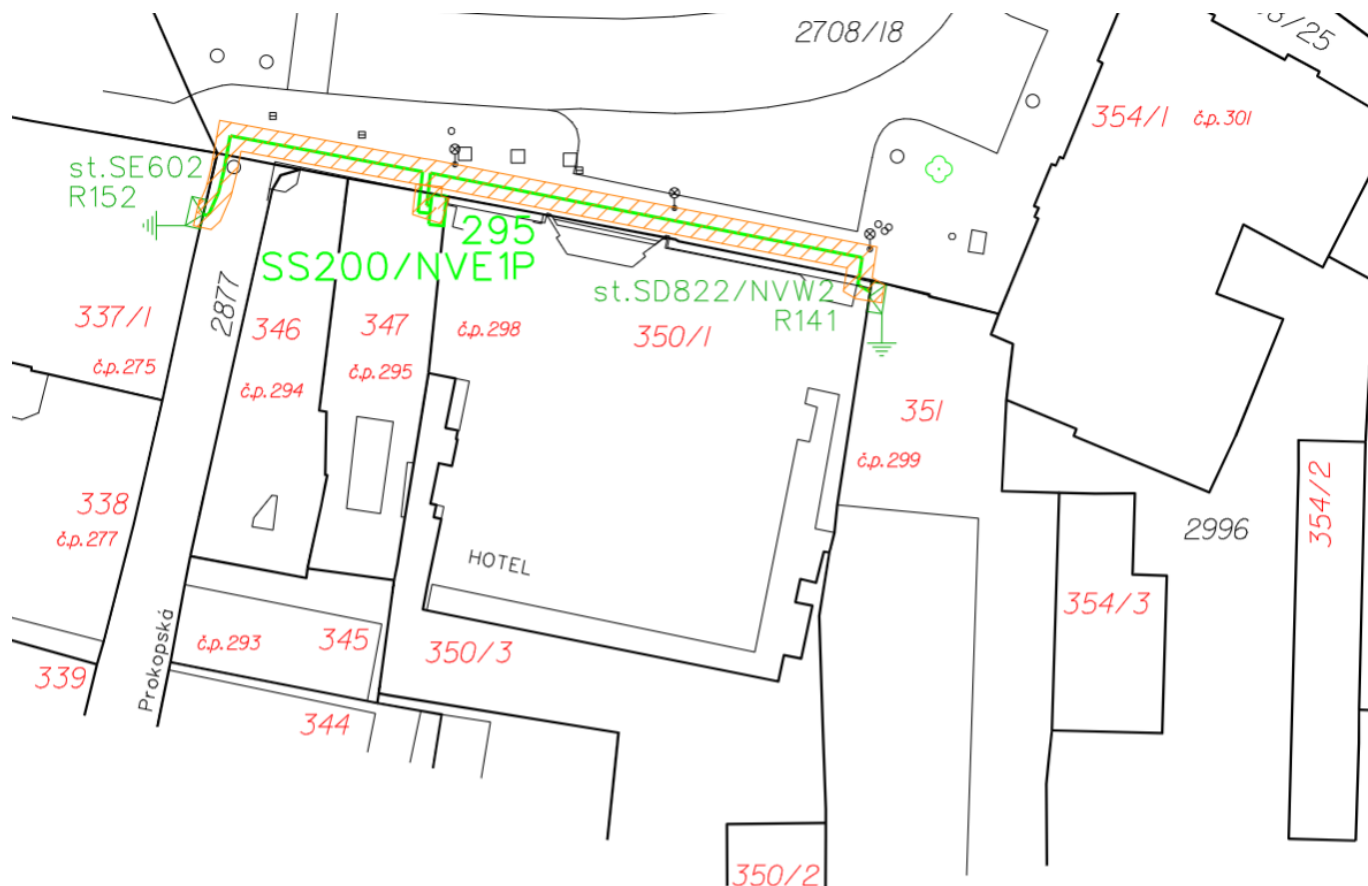

LEGENDA:

Nové kabelové vedení s
vyznačeným ochranným pásmem:



Kreslil:	Vypracoval:	Ved. projektant:	Autor. projektant:		
Josef Vinter	Josef Vinter	Ing. Petr Novotný	Ing. Mgr. Karel Svítal		
Kraj: Pardubický		Obec: Choceň			
Investor: ČEZ Distribuce a.s.Děčín				Datum:	5/2025
Název stavby: UO_Choceň Dolní čp. 1998 - kNN, SS				Stupeň dok.:	DÚR+DPS
				Č.stavby ČEZ:	IV-12-2029413
				Číslo stavby:	
				Archivní číslo:	
Obsah výkresu: Celkový situační výkres - ochranná pásma				Měřítko:	Č. výkresu:
				1:500	C.2.1