

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/118920/2026
č.j.: MUVM/120172/2026
č. záměru:
č. řízení:
spis. znak 334.1
skart. zn./lhůta: A/5
vyřizuje: Renáta Bryšková
opr. úřed. osoba: Renáta Bryšková
tel: 465 466 159
e-mail: renata.bryskova@vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto, dne 03.08.2026

Kristýna Novotná
Topolová č.p. 1751
565 01 Choceň

Jaroslav Novotný
Topolová č.p. 1751
565 01 Choceň

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*), a podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "nový stavební zákon"*), a jako místně příslušný správní orgán podle §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen správní řád*), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, posoudil podle § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení záměru (*ve zrychleném řízení*) ve věci povolení stavebního záměru pro stavbu vodního dílu, kterou dne 13.01.2026 podal

Kristýna Novotná, nar. 25.07.1992, Topolová 1751, 565 01 Choceň

Jaroslav Novotný, nar. 11.07.1976, Topolová 1751, 565 01 Choceň

v zastoupení

Daniel Šrám, Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(*dále jen "stavebník"*) a na základě tohoto posouzení zjistil, že žádost splňuje všechny náležitosti potřebné pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 v souladu s § 197 a § 211 stavebního zákona vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení a tímto rozhodnutím daný záměr

povoluje

Druh a účel umísťování záměru:

Jedná se o jednoduchou stavbu vodního díla, čistírny odpadních vod pro RD.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba výše uvedeného vodního díla bude umístěna na pozemku parc. č. 1132/6, k. ú. Choceň.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Choceň
Identifikátor katastrálního území	651974
Název katastrálního území	Choceň
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1132/6, k. ú. Choceň
Hydrogeologický rajon	427 Vysokomýtská synklinála
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X 1 070 436; Y 615 559

Stavební objekty:

Čistírna odpadních vod ČOV

Druh přiváděných vod	splaškové
Biologické čištění	aktivační
ČOV	EČ 6 SBR – 2 pro 1-6 EO

Projektované parametry čistírny

Počet napojených EO	4
Počet napojených skutečných obyvatel	4

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čištění odpadních vod	čistírna odpadních vod
Název vodního díla:	ČOV EČ 6 SBR – 2 pro 1-6 EO

Popis stavby:

Kanalizace odvádějící splaškové vody z objektu novostavby RD bude z trub kanalizačních PVC KG DN150 SN8. Mezi ČOV a přepadem do vsakovacího prvku PVC KG DN110. Výškové umístění ČOV bude řešeno, tak aby byl zajištěn gravitační odtok z napojeného RD do ČOV a následně do vsakovacího prvku. Uložení trub bude provedeno o minimálním sklonu 30‰ (3 %) DN150 a 110, na urovnané dno výkopu do pískového lože tl. 100 mm frakce 0–8 mm, obsyp trub bude proveden 300 mm nad vrchol potrubí pískem, případně prohozenou zeminou frakce 0-16 mm. Celková délka potrubí bude DN150 5,0 m a DN110 0,5 m. Před ČOV a vsakovacím prvkem bude umístěna revizní šachta DN400 pro potřeby kontroly a čištění potrubí přednátokem do ČOV a vsakovacího prvku.

Podmínky pro povolení záměru:

1. Stavba vodního díla bude umístěna na pozemku č. parc. 1132/6 v kat. území Choceň, tak, jak je uvedeno v ověřené koordinační situaci v měřítku 1:200, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba čistírny odpadních vod a propojovací kanalizace bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval i autorizoval pan Ing. Milan Vopařil DiS, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT0701679, v červenci 2025 a která byla ověřena ve společném řízení. Jakékoli jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Budou dodrženy všechny podmínky z doložených stanovisek, které jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., sdělení číslo 0102566937 ze dne 22.07.2006, které jsou uvedené v příloze č. 2.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto, č. j. MUVM/004435/2026 ze dne 08.01.2026.
6. Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
7. Pro stavbu mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska působnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při

- správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úsporu energie a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
8. Ode dne, kdy budou zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
 9. Stavebník je povinen oznámit termín zahájení stavby.
 - 10. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
 11. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vodoprávnímu úřadu bezodkladně oznámena a nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
 12. Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek bude obsahovat identifikační údaje o stavbě a ponechá jej namísto stavby až do skončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle §160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
 13. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
 14. Stavebník je po dokončení stavby a před jejím užíváním povinen oznámit dokončení stavby.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona):

Daniel Šrám

trvalý pobyt: Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupení pro: Kristýna Novotná, nar. 25.07.1992, Topolová 1751, 565 01 Choceň

Jaroslav Novotný, nar. 11.07.1976, Topolová 1751, 565 01 Choceň

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 13.01.2026 od paní Kristýny Novotné, nar. 25.07.1992 a pana Jaroslava Novotného, nar. 11.07.1976, oba bytem Topolová 1751, 565 01 Choceň, v zastoupení na základě plné moci panem Danielem Šrámem, nar. 24.08.1996, bytem Drtinova 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí, žádost o společné povolení stavby na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stavební úřad danou žádost posoudil podle § 212 odst. 1 a zjistil, že žádost splňuje potřebné náležitosti, a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon řízení.

Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce Choceň, který byl vydán 25.6.2008 Zastupitelstvem města Choceň, platnost nabytí účinnosti je od 14.7.2008. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí účinnosti od 14.07.2021.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady ve smyslu § 94l stavebního zákona a dále dle § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady a to:

- Příslušnou projektovou dokumentací, kterou zpracoval pan Ing. Milan Vopařil DiS, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT0701679, v červenci 2025;
- Plnou mocí;
- Vyjádřením k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 22.07.2026, pod zn. 0102566937;
- Sdělení k existenci sítí od společnosti Telco Pro Services. a. s. ze dne 22.07.2026 pod zn. 0202046032;
- Sdělení k existenci sítí od společnosti Telco Infrastructure. s. r. o. ze dne 22.07.2026, pod zn. 1100393951;

- Sdělení k existenci sítí od společnosti ČEZ ICT Services . a. s. ze dne 22.07.2026, pod zn. 0701130463;
- Vyjádřením k existenci sítí společností CETIN a. s. ze dne 29.04.2025, pod č. j. 120328/25;
- Sdělení k existenci sítí GasNet Služby s.r.o. ze dne 29.04.2025, pod zn. 5003314300;
- Vyjádření k existenci sítí Vodafone Czech republic a. s. ze dne 24.07.2026, pod zn. 260724-1152988169;
- Vyjádření k existenci sítí T-Mobile Czech republic a. s. ze dne 24.07.2026, pod zn. E41605/26;
- Koordinované vyjádření města Choceň ze dne 04.11.2025, pod č. j. MUCH/Inv/50/2025-134;
- Vyjádření k existenci sítí VaK Jablonné nad Orlicí ze dne 24.07.2026, pod č. j. VAK/CH/MV/26/1760;
- Vyjádření k existenci sítí VaK Jablonné nad Orlicí ze dne 29.07.2026, pod č. j. VAK/CH/MB/26/1804;
- Souhlasy sousedů s podpisy na koordinační situaci.

Upozornění pro stavebníka:

Stavba bude provedena **dodavatelsky**. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.

Stavebník je po dokončení stavby a před jejím užíváním povinen oznámit dokončení stavby a zahájení užívání.

Společné povolení ve smyslu ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 4 000 Kč byl zaplacen dne 25.06.2026.

Mgr. Jan Vlček
Tajemník
V z. Monika Sikorová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Městský úřad vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 vysoké Mýto.

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží účastníci řízení:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (dodejky):

Daniel Šrám, IDDS: id3np49

trvalý pobyt: Drtinova č.p. 907, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupení pro: Kristýna Novotná, Topolová č.p. 1751, 565 01 Choceň

zastoupení pro: Jaroslav Novotný, Topolová č.p. 1751, 565 01 Choceň

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky):

Pavlína Bludská, Varnsdorfská č.p. 351/22, 190 00 Praha 9-Střížkov

Radka Dyntarová, IDDS: j74zgnx

trvalý pobyt: Vysočanská č.p. 547/83, 190 00 Praha 9-Prosek

Jaroslava Novotná, Litomyšlská č.p. 1743, 565 01 Choceň 1

Luboš Novotný, IDDS: hwpk4fm

trvalý pobyt: Litomyšlská č.p. 1743, 565 01 Choceň 1

Vlastimil Pernica, Litomyšlská č.p. 1999, 565 01 Choceň 1

Pavlína Přívratská, Litomyšlská č.p. 1999, 565 01 Choceň 1


Město Choceň, IDDS: 2bpbz3p

sídlo: Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň 1

Dotčené orgány:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Příloha č. 1 – Katastrální koordinační výkres:

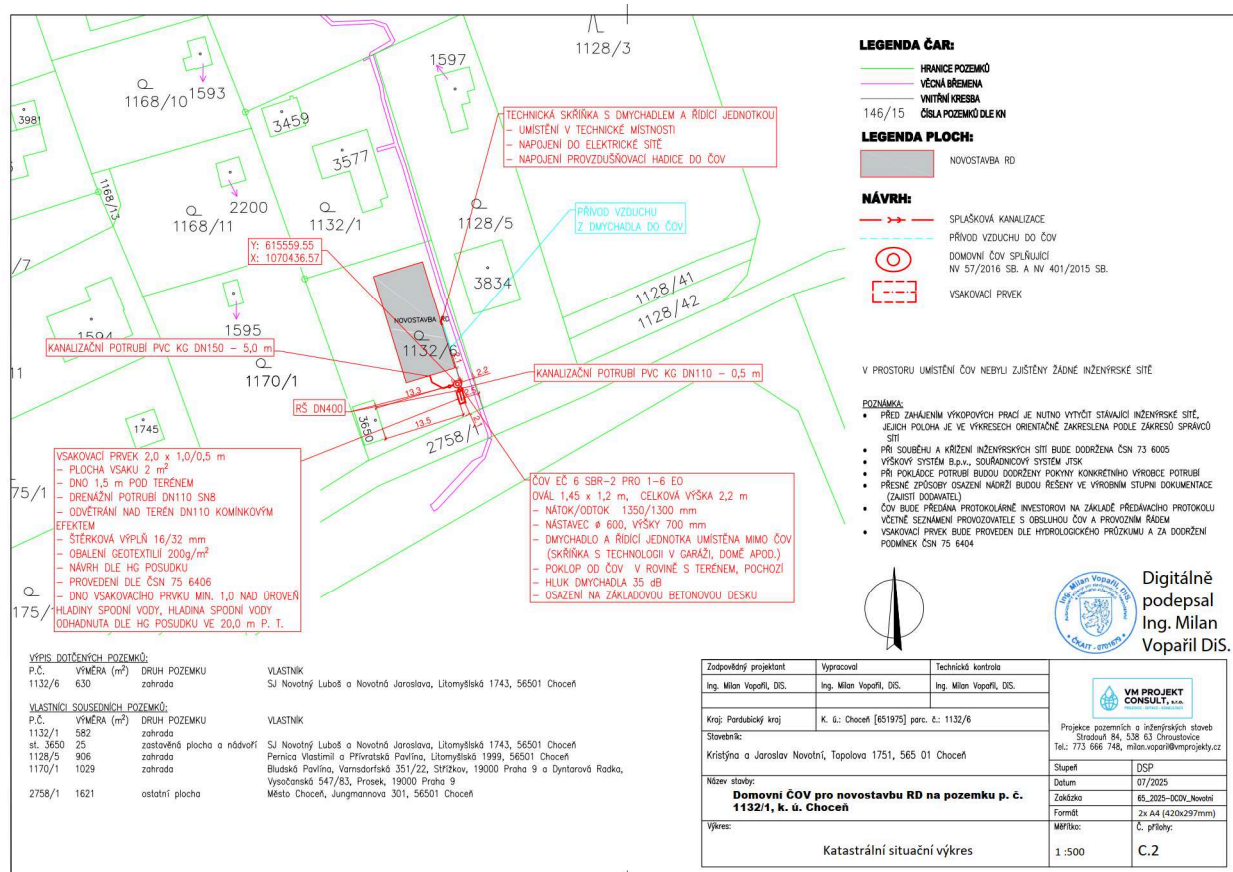

Příloha č. 2:



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.